


Pos.1: Krümmerrohr 1-4 Typ 51  
mit eingeschweißten Interferenzrohren



Rohrwandstärke 1,0

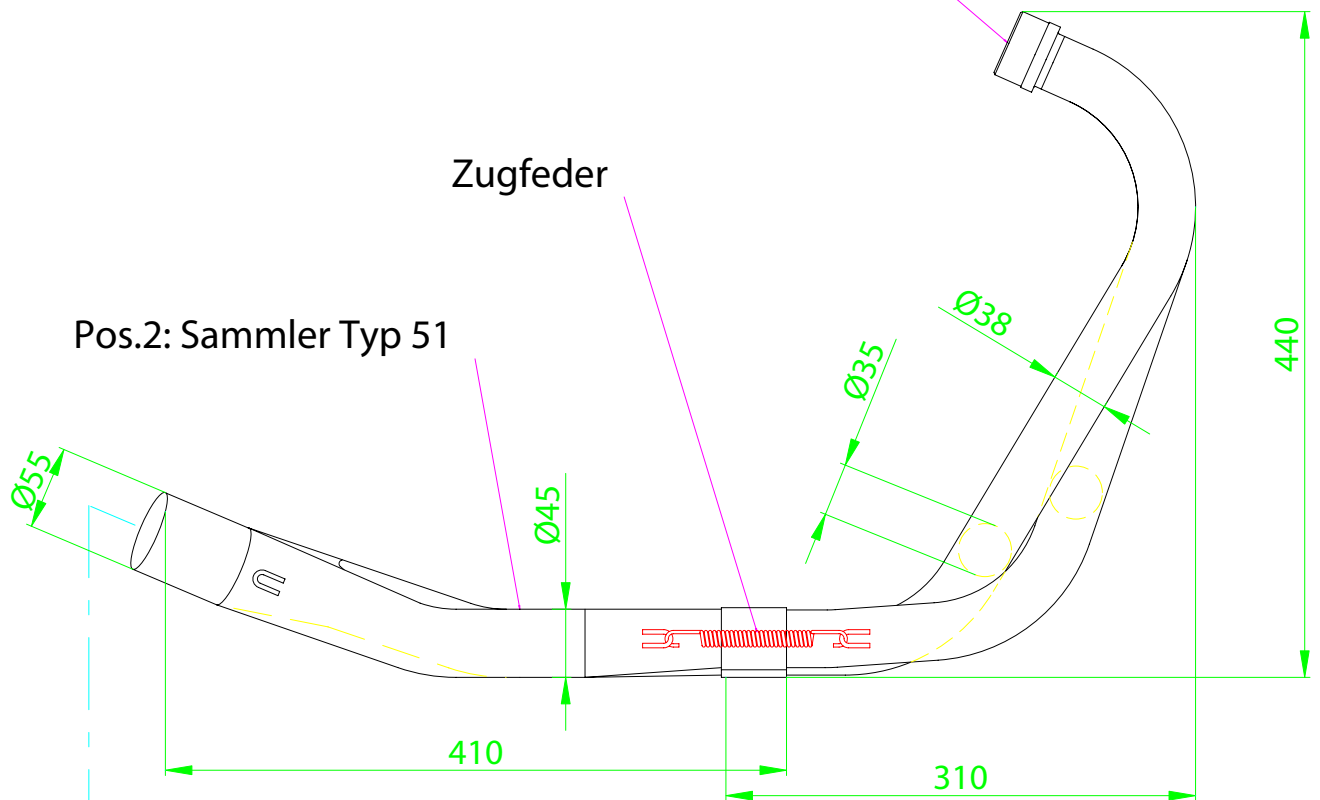

Pos.3: Schalldämpfer AS 52 D  
Baugruppe 106 B 0001

Werkstoff -				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 <b>mittel</b>		Oberfläche nach DIN ISO 1302		Maßstab <b>1:5</b>		Oberflächenbehandlung roh/poliert			
Rohmaße -								Abgasanlagenschema					
					Datum	Name		Benennung					
				Bearb.	15.11.1999	Schüle		Yamaha Typ RP 02 XJR 1300 AS 52 D					
				Gepr.									
				Norm									
				Schüle Maschinenbau				Zchnng.-Nr.				Blatt	
								106 A 0003				1	
												1 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name					Ersatz für:				Entstand. aus:	